

תעודת בדיקה 7411900843
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: אחים חלאילה בע"מ

מענו: רח' ביתר 44 ירושלים.

תאריך ההזמנה: 30/01/2024

תאור המוצר

פיגום חזית מתועש - פיגום מסגרת

הדגם הנבדק: H-Type 70

יצרן: Yagmur

ארץ יצור: טורקיה

(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

בתעודה זו נבדק דגם עקרוני מייצג.

מהות הבדיקה: בדיקה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1139 חלק 1 – "פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי", מדצמבר 2014, גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2020

מסמך זה מכיל 8 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
--	---	--------------------------

מסקנות הבדיקההמוצר הנבדק **מתאים** לסעיפי התקן.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

- א. בתעודת מכון זו נסקרו מסמכים, תעודות ודוחות בדיקה מטעם מכון התקנים ותעודות בדיקה ממעבדות זרות (ראה פירוט בנספח ב' בהמשך תעודה זו) ובוצעה בדיקת אימות גיאומטרית לאב טיפוס, בהתייחס לדגם הפיגום המאוזכר בתיבת "תאור המוצר" שלעיל.
- ב. תעודה זו אינה מתייחסת להתקנת מערכת הפיגום בשטח.
- ג. פרוט רכיבי הדגם: ראו בנספח א', עמודים 4 עד 7 בהמשך תעודה זו.
- ד. פרוט תעודות בדיקה שנסקרו: ראו בנספח ב', עמוד 8

שם הבודק: רועי ספיר

20/03/2024

תפקיד: מהנדס בכיר

רועי ספיר 79943
מהנדס בודק
ענף מוצרי הבניין
מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה 7411900843
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 8

תאור מורחב של המוצר :

שם הדגם : H-Type 70

סיווג : EN12810-4D-SW09/300-H2-B-LA

עומס שירות מקסי (מפורס שווה) : 3.0 קילו-ניוטון למ"ר

רוחב שדה הפיגום : 1.02 מ'

אורך שדה הפיגום : 0.35 מ', 0.70 מ', 1.02 מ', 1.50 מ', 2.00 מ', 2.50 מ', 3.00 מ'.

שיטת עלייה בין מפלסים : סולמות.

אופן חיפוי : ללא חיפוי / חיפוי רשת / חיפוי יריעה.

סימון :

YAGMUR XXXX

XXXX- שנת יצור

מדריך טכני : מהדורה 01 מתאריך 10/1/2024

* דרגת גובה ראש (H2) מתייחס להתקנה כאשר מבוצעת ע"י עיגונים "קצרים" ומשולשים.

* תכנון המוצר אינו כולל עומסי שלג וקרח.

תעודת בדיקה 7411900843
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 8

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	מסקנה
4	חומרים	כנדרש בתקן	מתאים
5	דרישות כלליות	כנדרש בתקן	מתאים
6	דרישות תכן מבני	כנדרש בתקן	מתאים
7	מדריך למוצר	כנדרש בתקן, בהתייחס לדגם המפורט שעליו חלה תעודה זו	מתאים
8	מדריך למשתמש	כנדרש בתקן, בהתייחס לדגם המפורט שעליו חלה תעודה זו	מתאים
9	עבודה באתר	מסמכי היצרן מכילים הנחיות כנדרש לעבודות באתר. הערה: יישום הוראות אלה להתקנה באתר מסוים אינו חלק מאישור הדגם העקרוני.	מתאים
10	תכן מבני	כנדרש בתקן	מתאים

תעודת בדיקה 7411900843
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 8

נספח א'


פירוט רכיבי הדגם:



Product	Package Pieces	Product Code	Weight
Safe Scaffolding main frame	25	101.048.075.200	17,5
Safe Scaffolding Half Frame	25	102.048.075.100	11,0
Safe Scaffolding L Frame	25	103.048.075.200	9,7
Safe Scaffolding Cripple Frame	25	104.048.075.200	14,1

תעודת בדיקה 7411900843
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 8

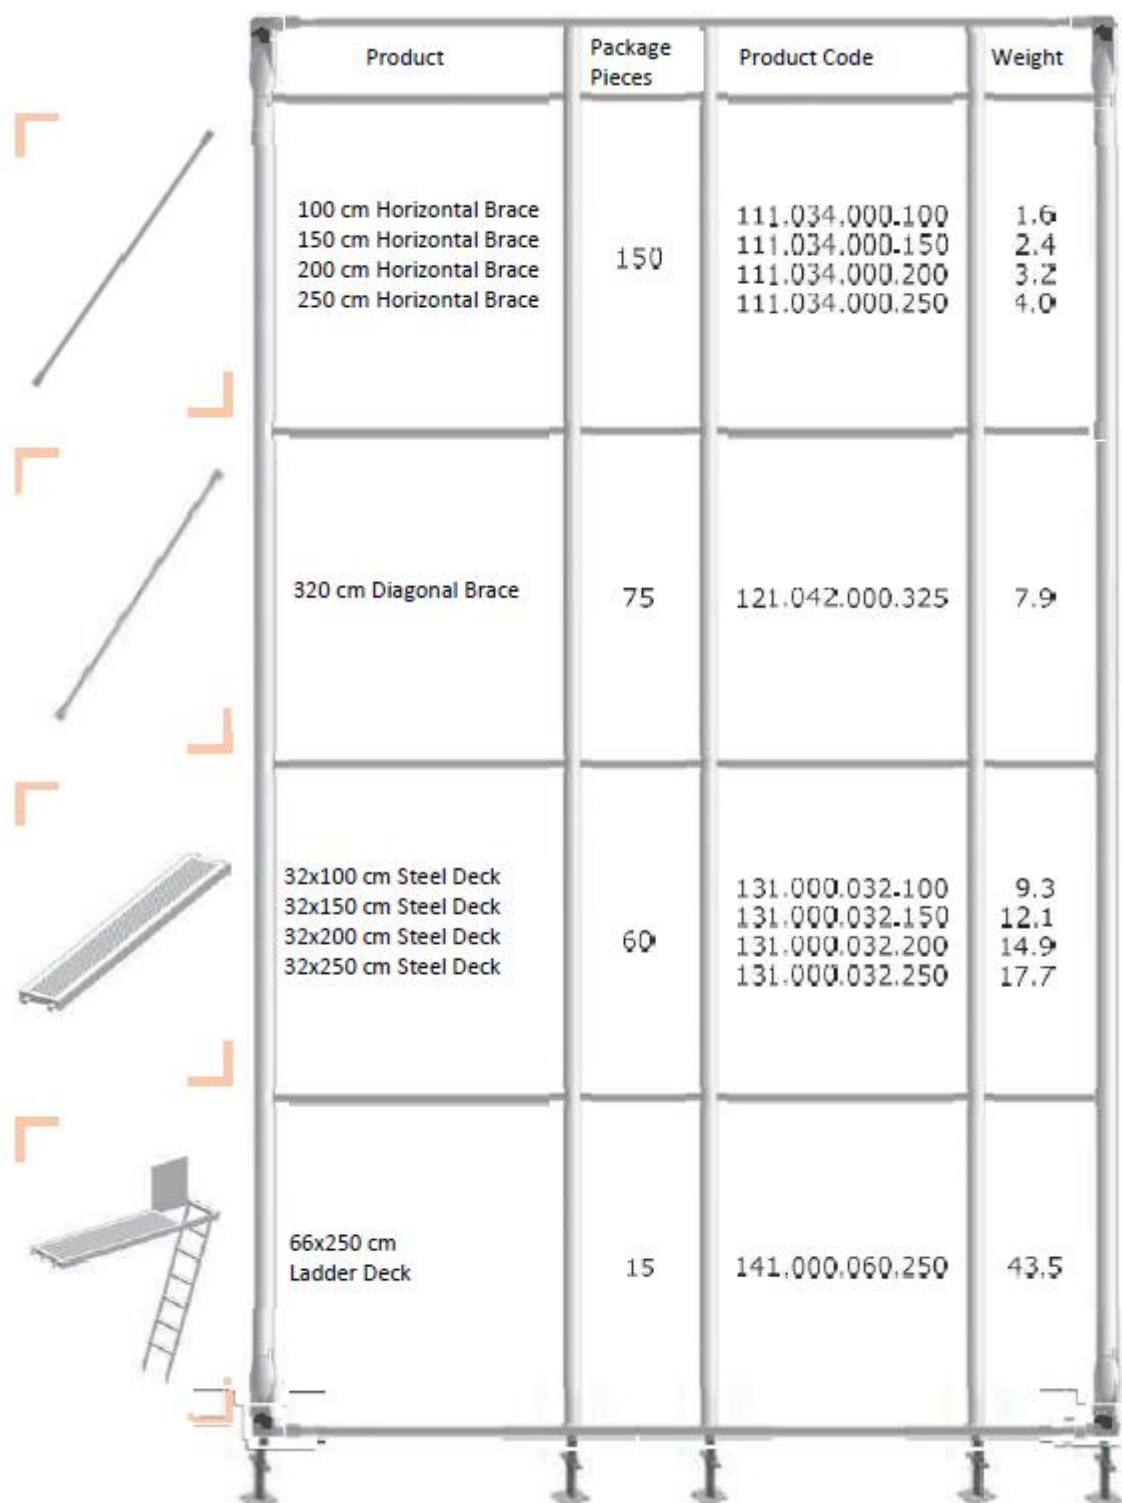

Product	Package Pieces	Product Code	Weight
100 cm Horizontal Brace 150 cm Horizontal Brace 200 cm Horizontal Brace 250 cm Horizontal Brace	150	111.034.000.100 111.034.000.150 111.034.000.200 111.034.000.250	1.6 2.4 3.2 4.0
320 cm Diagonal Brace	75	121.042.000.325	7.9
32x100 cm Steel Deck 32x150 cm Steel Deck 32x200 cm Steel Deck 32x250 cm Steel Deck	60	131.000.032.100 131.000.032.150 131.000.032.200 131.000.032.250	9.3 12.1 14.9 17.7
66x250 cm Ladder Deck	15	141.000.060.250	43.5

תעודת בדיקה 7411900843
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 8

	Product	Package Pieces	Product Code	Weight
	Ø38x50 cm Base Adjustment Mill	30	151.038.015.050	2.8
	Ø38x70 cm Base Adjustment Mill		151.038.015.070	3.6
	Ø38x100 cm Base Adjustment Mill		151.038.015.100	4.8
	Ø38x100 cm Base Adjustment Mill			
	End Guardrail	30	161.034.000.065	1.4
	Double Coupler (swivel)	40	171.000.048.048	1.1
   	Wall Fixing Pipe	40	181.048.000.050	1.6
	Wall Fixing Stud		182.012.000.021	0.2
	Wall Fixing Peg		183.012.000.005	0.1
	Double Coupler (Fixed)		184.000.048.048	1.0

תעודת בדיקה 7411900843
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 7 מתוך 8



Product	Package Pieces	Product Code	Weight
100 cm Bottom Guardrail 150 cm Bottom Guardrail 200 cm Bottom Guardrail 250 cm Bottom Guardrail	80	191.000.015.100 191.000.015.150 191.000.015.200 191.000.015.250	2.7 3.8 4.9 6.0
End Bottom Guardrails	40	201.000.015.065	1.5
100 cm Pipe 150 cm Pipe 200 cm Pipe	75	211.042.000.100 211.042.000.150 211.042.000.200	3.0 4.5 6.0
Pin Coupler	100	221.000.000.048	0.8

תעודת בדיקה 7411900843
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 8 מתוך 8

נספח ב'

פירוט תעודות הבדיקה שנסקרו:

מס' תעודת הבדיקה	שם המעבדה המבצעת	מהות הבדיקה
R.23.001.0063.022	Ticem	בדיקת העמסה לדגם מייצג
R.23.001.0063.17	Ticem	קושרת אורכית + מאחזי יד
R.23.001.0063.19	Ticem	קושרת רוחבית
R.23.001.0063.002	Ticem	מסגרת H
R.23.001.0063.006	Ticem	אלכסון
R.23.001.0063.009	Ticem	לוח רגל
R.23.001.0063.011	Ticem	משטח עבודה
R.23.001.0063.016	Ticem	בדיקת נפילה
R.23.001.0063.014	Ticem	קונזולה
7453200636	מת"י	סולם עלייה בין מפלסים
R.23.001.0063.005	Ticem	מגבה בסיס בהתאמה ל-EN74
R.23.001.0063.023	Ticem	מצמדים בהתאמה ל - EN74-1
7411900844	מת"י	עובי גלון class C3

סוף תעודת הבדיקה