

תעודת בדיקה 7411901630
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : גנון טכנולוגיות בע"מ.

מענו : מרדכי מקלף 41 חיפה.

תאריך ההזמנה : 25/02/2024

תאור המוצר

פיגום חזית מתועש - פיגום מסגרת.
הדגם הנבדק : (RF-K2) RISK FREE
יצרן : CONDOR S.p.a.

ארץ יצור : איטליה.
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

בתעודה זו נבדק דגם עקרוני מייצג.

מהות הבדיקה: בדיקה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1139 חלק 1 – "פיגומים : דרישות תפקוד ותכן כללי", מדצמבר 2014, גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2020.

מסמך זה מכיל 8 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרוט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן.
---	--	---------------------------

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק **מתאים** לסעיפי התקן.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות :

- בתעודת מכון זו נסקרו מסמכים, תעודות ודוחות בדיקה מטעם מכון התקנים ותעודות בדיקה ממעבדות זרות (ראה פירוט בנספח ב' בהמשך תעודה זו) ובוצעה בדיקת אימות גיאומטרית לאב טיפוס, בהתייחס לדגם הפיגום המאוזכר בתיבת "תאור המוצר" שלעיל.
- תעודה זו אינה מתייחסת להתקנת מערכת הפיגום בשטח.
- פרוט רכיבי הדגם : ראו בנספח א', עמודים 4 עד 7 בהמשך תעודה זו.
- פרוט תעודות בדיקה שנסקרו : ראו בנספח ב', עמוד 8.

שם הבודק : רועי ספיר

תפקיד : מהנדס בכיר

79943 ספיר
מהנדס בודק
ענף מוצרי הבניין
מכון התקנים הישראלי

11/02/2025

תעודת בדיקה 7411901630
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 8

תאור מורחב של המוצר :

שם הדגם : (RF-K2) RISK FREE

סיווג : EN12810-4D-SW09/250-H2-A-LA

דרגת עומס : 4 כלומר עומס שירות מקס' (מפורס שווה) 3.0 קילו-ניוטון למ"ר.

רוחב שדה הפיגום : 1.00 מ'

אורך שדה הפיגום : 2.50 מ'

שיטת עלייה בין מפלסים : סולמות.

אופן חיפוי : ללא חיפוי.

סימון : RF-K2-YY

YY - שנת יצור

חוברת חישובים : מהדורה 01 מתאריך 01/25

הוראות הרכבה ותכנון : מהדורה 01 מתאריך 01/25

* דרגת גובה ראש (H2) מתייחס להתקנה כאשר מבוצעת ע"י עיגונים "קצרים" ומשולשים.

* תכנון המוצר אינו כולל עומסי שלג וקרח.

תעודת בדיקה 7411901630
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 8

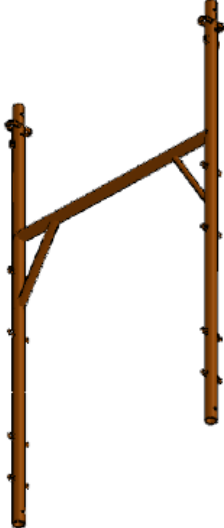
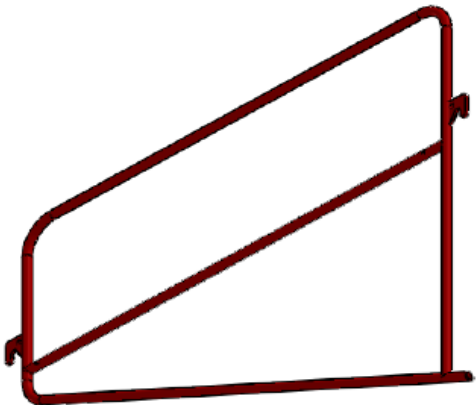
מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	מסקנה
4	חומרים	כנדרש בתקן	מתאים
5	דרישות כלליות	כנדרש בתקן	מתאים
6	דרישות תכן מבני	כנדרש בתקן	מתאים
7	מדריך למוצר	כנדרש בתקן, בהתייחס לדגם המפורט שעליו חלה תעודה זו	מתאים
8	מדריך למשתמש	כנדרש בתקן, בהתייחס לדגם המפורט שעליו חלה תעודה זו	מתאים
9	עבודה באתר	מסמכי היצרן מכילים הנחיות כנדרש לעבודות באתר. הערה: יישום הוראות אלה להתקנה באתר מסוים אינו חלק מאישור הדגם העקרוני.	מתאים
10	תכן מבני	כנדרש בתקן	מתאים

תעודת בדיקה 7411901630
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 8

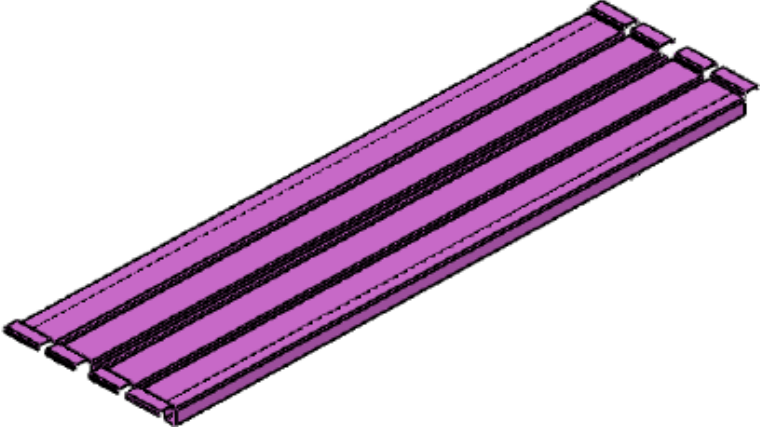
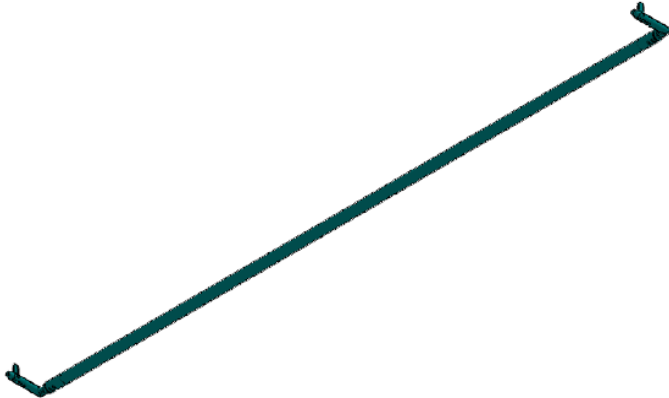
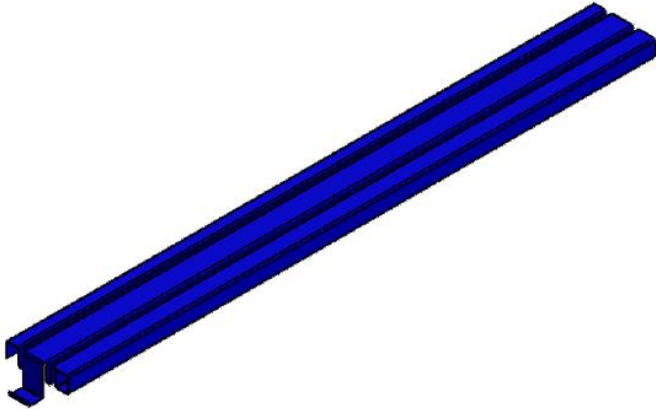
נספח א'

פירוט רכיבי הדגם:

רכיב מספר	שם רכיב	תמונה של הרכיב
1	מסגרת H	
2	מגבה בסיס	
3	מעקה קדמי משמש כ: אזן יד אזן תיכון ואלכסון	


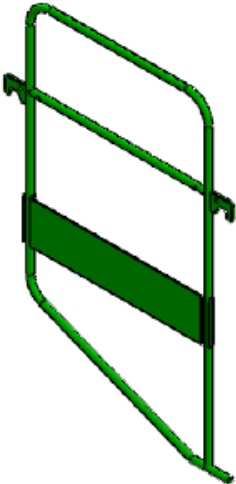
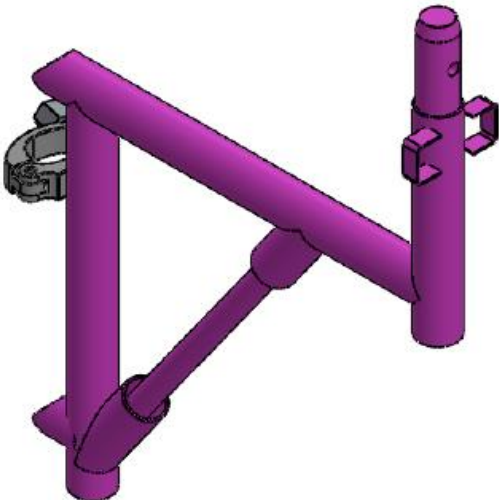
תעודת בדיקה 7411901630
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 8

	משטח עבודה	4
	אלכסון	5
	לוח רגל	6

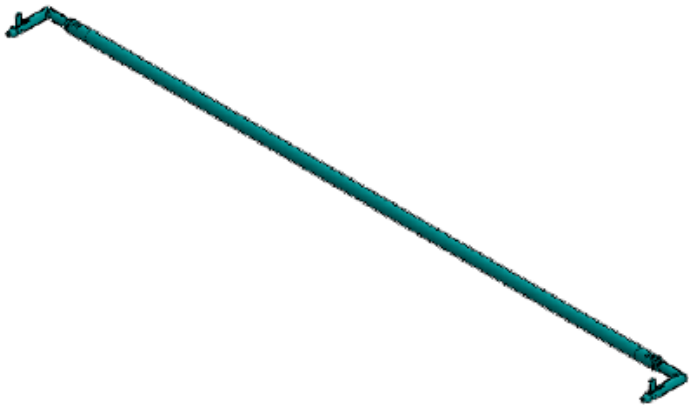
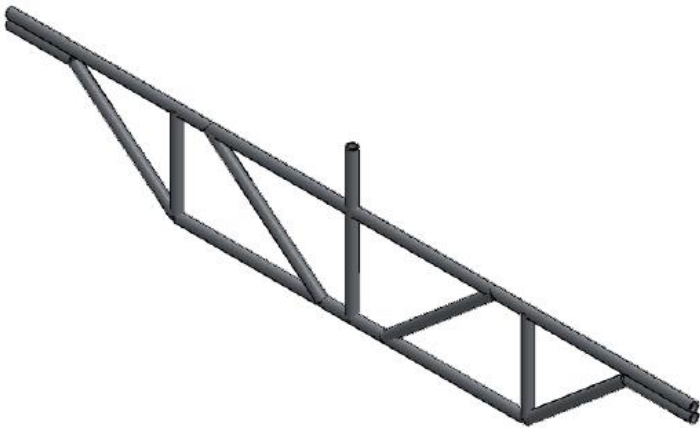
תעודת בדיקה 7411901630
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 8

	סולם	7
	מעקה צד משמש כ: אזן יד אזן תיכון לוח רגל ואלכסון	8
	הרחבה למשטח עבודה (קונזולה)	9

תעודת בדיקה 7411901630
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 7 מתוך 8

	עמוד מעקה	10
	אזן יד ואזן תיכון כאשר מרחיבים את משטח העבודה	11
	גשר 5 מ'	12

* סרטוטים כולל מידות מדויקות של כל הרכבים בטבלה נמצאים בחוברת הוראות הרכבה ותכנון.

תעודת בדיקה 7411901630
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 8 מתוך 8

נספח ב'

פירוט תעודות הבדיקה שנסקרו:

מס' תעודת הבדיקה	שם המעבדה המבצעת	מהות הבדיקה
R.23.041.0001	Ticem	בדיקת העמסה לדגם מייצג
R.21.023.0032	Ticem	מעקות קדמי וצדי המשמשים כ : אזן יד, אזן תיכון, לוח רגל צדי ואלכסון
R.21.023.0033	Ticem	מסגרת H
R.21.023.0034	Ticem	משטח עבודה
R.21.023.0034	Ticem	בדיקת נפילה
7452371653	מת"י	סולם עלייה בין מפלסים
R.21.023.0031	Ticem	מגבה בסיס בהתאמה ל - EN74-3
R.21.016.0106	Ticem	מצמדים בהתאמה ל - EN74-1
7511900959	מת"י	עובי גליון class C2

סוף תעודת הבדיקה